

# ПИД-РЕГУЛЯТОР ARCOM-D44 СЕРИИ 110

Руководство по эксплуатации в. 2014-11-13 JNT-DVM-DVB



## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Простой и надежный ПИД-регулятор температуры в диапазоне  $-199\dots+999^{\circ}\text{C}$ .

Применяется для управления нагревателями.

Настройка прибора осуществляется посредством кнопок управления с лицевой панели.

Прибор внесен в Госреестр 38232-08.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Входные сигналы	TXA (K): $0\dots+999^{\circ}\text{C}$ TXK (L): $0\dots+760^{\circ}\text{C}$ Pt100: $-199\dots+650^{\circ}\text{C}$ 50M: $-49\dots+150^{\circ}\text{C}$
Основная приведенная погрешность измерения, %	$\pm 0,5$
Способ управления	ПИД (с автонастройкой) и позиционный (ON/OFF)
Выходные сигналы	– Реле $\sim 2\text{ A}, 250\text{ В}$ ; при $\cos \varphi = 1$ или – Управление твердотельным реле (SSR) или – Управление симистором (SCR) + Дополнительное аварийное реле $\sim 5\text{ A}, 250\text{ В}$ при $\cos \varphi = 1$
Условия эксплуатации	$+5\dots+50^{\circ}\text{C}, 45\dots85\%\text{RH}$
Питание	$\geq 100\dots240\text{ В}, 50\dots60\text{ Гц}$
Потребляемая мощность, ВА	$\leq 5$
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	$48\times48\times110$

## ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ



На лицевой панели прибора расположены:

- **Индикатор PV (process value)** – основной индикатор; в основном режиме отображает текущее значение измеряемого параметра, а в режиме программирования – название редактируемого параметра.
- **Индикатор SV (set value)** – дополнительный индикатор; в основном режиме отображает значение уставки, а в режиме программирования – значение редактируемого параметра.
- **OUT** – индикатор состояния основного выхода.
- **AT** – индикатор режима автонастройки.
- **AL1** – индикатор состояния сигнального реле 1.
- **Кнопка SET** – запоминание значения параметра и переход к следующему.
- **Кнопки**  $\Downarrow$  и  $\Uparrow$  – используются для изменения значений параметров.

## ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

При включении на индикаторах прибора кратковременно демонстрируются установленный тип входного датчика и диапазон измерений.

### Основной режим

Прибор начинает работать в основном режиме с момента включения питания. На основном индикаторе PV отображается текущее значение измеряемой величины, а на дополнительном индикаторе SV – значение уставки.

### Задание уставки

Изменение уставки производится с помощью кнопок  $\Downarrow$  и  $\Uparrow$ , и после того, как кнопка отпущена, прибор в течение 1 с запоминает заданное значение и начинает по нему регулирование.

### Режим программирования

В этом режиме происходит задание и запись в память прибора различных параметров. Для входа в режим программирования удерживайте нажатой кнопку SET более 3 с. Для перехода к следующему редактируемому параметру нажмите кратковременно кнопку SET. Для выхода из режима программирования в основной режим удерживайте нажатой кнопку SET более 3 с.

Если в течение 1 минуты в любом из режимов работы не производятся операции с кнопками, прибор автоматически возвращается в основной режим работы.

## ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ








Все программируемые параметры прибора разделены на 3 уровня:

### Уровень 1

Обычный вид индикаторов с отображением текущей измеренной величины PV и уставки SV. Этот уровень предназначен для задания уставки.

### Уровень 2

Для перехода к настройкам параметров 2 уровня необходимо нажать и удерживать в течение 3 с нажатой кнопкой SET.

Описание параметра	Диапазон значений	Вид дисплея
AL1: Уставка сигнального реле 1. Логика срабатывания реле задается параметром SL4 (уровень 3)	Во всем диапазоне измерений. По умолчанию: 010	
ATU*: Автонастройка ПИД-регулятора	000 – выключена; 001 – включена; По умолчанию: 000	
P*: Зона пропорциональности ПИД-регулятора	0...200 По умолчанию: 020. При 000 режим управления ON/OFF	
I*: Время интегрирования ПИД-регулятора. Устраняет установившуюся (статическую) ошибку при выходе на уставку	0...999 с По умолчанию: 300 При 000 режим управления – ПД	
D*: Время дифференцирования ПИД-регулятора. Уменьшает динамическое отклонение от уставки и повышает стабильность работы	0...999 с По умолчанию: 030 При 000 режим управления – ПИ	
T*: Период следования выходных импульсов ПИД-регулятора (период ШИМ)	0...100 с По умолчанию: 020	
HY: Гистерезис регулятора (используется только при работе в режиме управления ON/OFF) P = 0 или SL7 = 002	0,1...100°C По умолчанию: 0,10	


\* В режиме on/off или при P = 0 эти параметры не показываются.

Описание параметра	Диапазон значений	Вид дисплея
Sc: Коррекция погрешности измерений. Коррекция осуществляется смещением измеряемого значения на заданную величину с учетом знака	-19,9...99,9 По умолчанию: 000	
Lck: Ограничение прав доступа к параметрам	Доступно: 000 – все; 001 – только SV; 002 – только Lck; По умолчанию: 000	

### Уровень 3

Для перехода к настройкам параметров 3 уровня необходимо одновременно нажать и удерживать 3 секунды нажатыми кнопки SET, и .

Описание параметра	Диапазон значений	Вид дисплея
SL0: Не используется	–	–
SL1: Установка десятичной точки	По умолчанию: 000	
SL2: Нижняя граница диапазона измерения	Зависит от типа входного датчика	
SL3: Верхняя граница диапазона измерения	Зависит от типа входного датчика	
SL4: Функции сигнального реле AL1	000 – реле отключено 001 – включено, если PV > AL 002 – включено, если PV < AL 003 – включено, если PV > (SV + AL) (по умолч.) 004 – включено, если PV < (SV + AL)	
SL5: Не используется	–	–
SL6: Зона нечувствительности сигнального реле AL1	По умолчанию: 005	

Описание параметра	Диапазон значений	Вид дисплея
SL7: Способ управления	000 – ПИД-обратный (нагрев); 002 – управление ON/OFF. По умолчанию: 000	
SL8: Температура автонастройки	Температура, на которой производится автонастройка параметров ПИД-регулирования прибора (значение задается в процентах от уставки SV)	

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА

С прибором может использоваться датчик только одного типа.


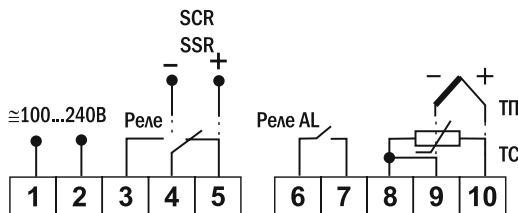
### Характеристики термопар

Тип датчика ТП по ГОСТ Р 8.585-2001	Диапазон температур, °C	Разрешающая способность, °C	Допустимая погрешность, °C
K	TXA	0...999	1,37
L	TXK	0...760	1,2

### Характеристики термосопротивлений

Тип датчика ТС по ГОСТ 6651-94	Диапазон температур, °C	Разрешающая способность, °C	Допустимая погрешность, °C
$W_{100} = 1,426$	50M	-49...150	0,20
$W_{100} = 1,385$	Pt100	-199...650	0,85

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Вид прибора сзади

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

*195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70  
Тел./факс: (812) 327-32-74  
Интернет-магазин: ark5.ru*

Дата продажи:

*M. П.*

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Прибор электроизмерительный цифровой  
ARCOM \_\_\_\_\_

заводской № \_\_\_\_\_ соответствует техническим характеристикам настоящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

*M. П.*

Дата продажи \_\_\_\_\_

## СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ ARCOM

Прибор электроизмерительный цифровой

ARCOM \_\_\_\_\_

заводской № \_\_\_\_\_

Проверка прибора ARCOM осуществляется в соответствии с Методикой поверки МП-2203-0105-2008, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» в 2008 г., по заказу клиента. Межпроверочный интервал – 4 года.

Дата поверки	Вид поверки	Результаты поверки	Подпись и клеймо поверителя

## D37




### ARCOM D37

Универсальный измеритель-регулятор

- Входной сигнал: термопары XA (K), XK (L); термосопротивления 50M (или Pt100); аналоговый сигнал: 0(4)...20 мА; 0(1)...5 В, 0(2)...10 В
- Корпус 33×75 мм
- Регулирование On/Off
- Питание ~110...240 В
- Основное реле ~15А, 250 В (или управление SSR), доп. реле ~3А, 250 В

### ПИД-регулятор ARCOM-D49-T серии 120

Программный ПИД-регулятор температуры в диапазоне -200...+1370°C



- До 32 шагов с заданием температуры и длительности каждого шага
- Входной сигнал: термопара XA (K) или XK (L); термосопротивление Pt100 или 50M
- Корпус: 48×96 мм
- Регулирование: ПИД (с автонастройкой) и On/Off
- Питание: ≥100...240 В
- Основное реле ~10А, 250 В (или симисторный ключ, или управление SSR), два доп. реле ~10А, 220 В

### Реле времени ARCOM-T44



- Светодиодный индикатор
- Монтаж щитовой, настенный, на DIN-рейку
- Выдержка: 0,01 с...999 ч
- 2 реле ~10 А, 240 В
- Прямой и обратный отсчет
- Однократный и циклический режимы